


Ventilatie bij de Hanzehogeschool Groningen


September 2020

- ✓ **Onderzoek extern adviesbureau: alle ruimtes voldoen aan de richtlijnen.**
- ✓ **Alle installaties voldoen aan de normen en filters zijn waar nodig vervangen.**
- ✓ **Er wordt extra geventileerd.**
- ✓ **Roostering: bezetting van een ruimte is aangepast op 1,5 meter en de ventilatiecapaciteit.**

Wat kun je zelf doen voor een goede ventilatie?

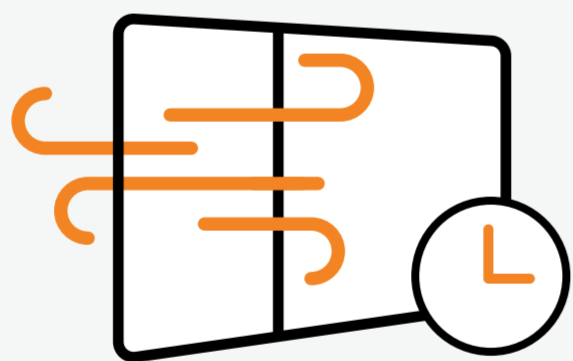

Zet, als het kan, voor en na de les de ramen 10 - 15 minuten open

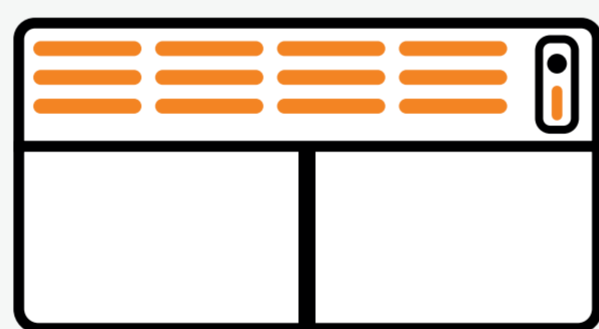


Laat de gevelroosters open staan



Zet geen (mobiele) airco's of ventilatoren aan



Houd je aan de 1,5 meter afstand in elke ruimte

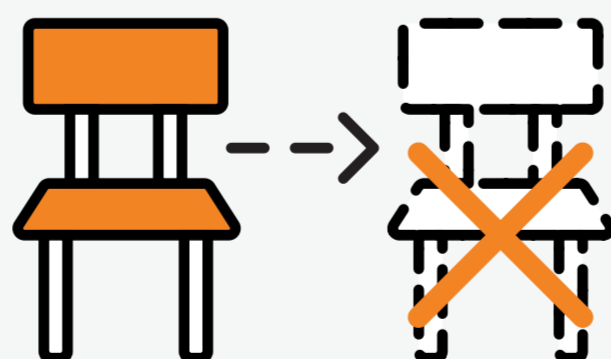

Verschuif geen meubilair

Volg de
richtlijnen
van het **RIVM**